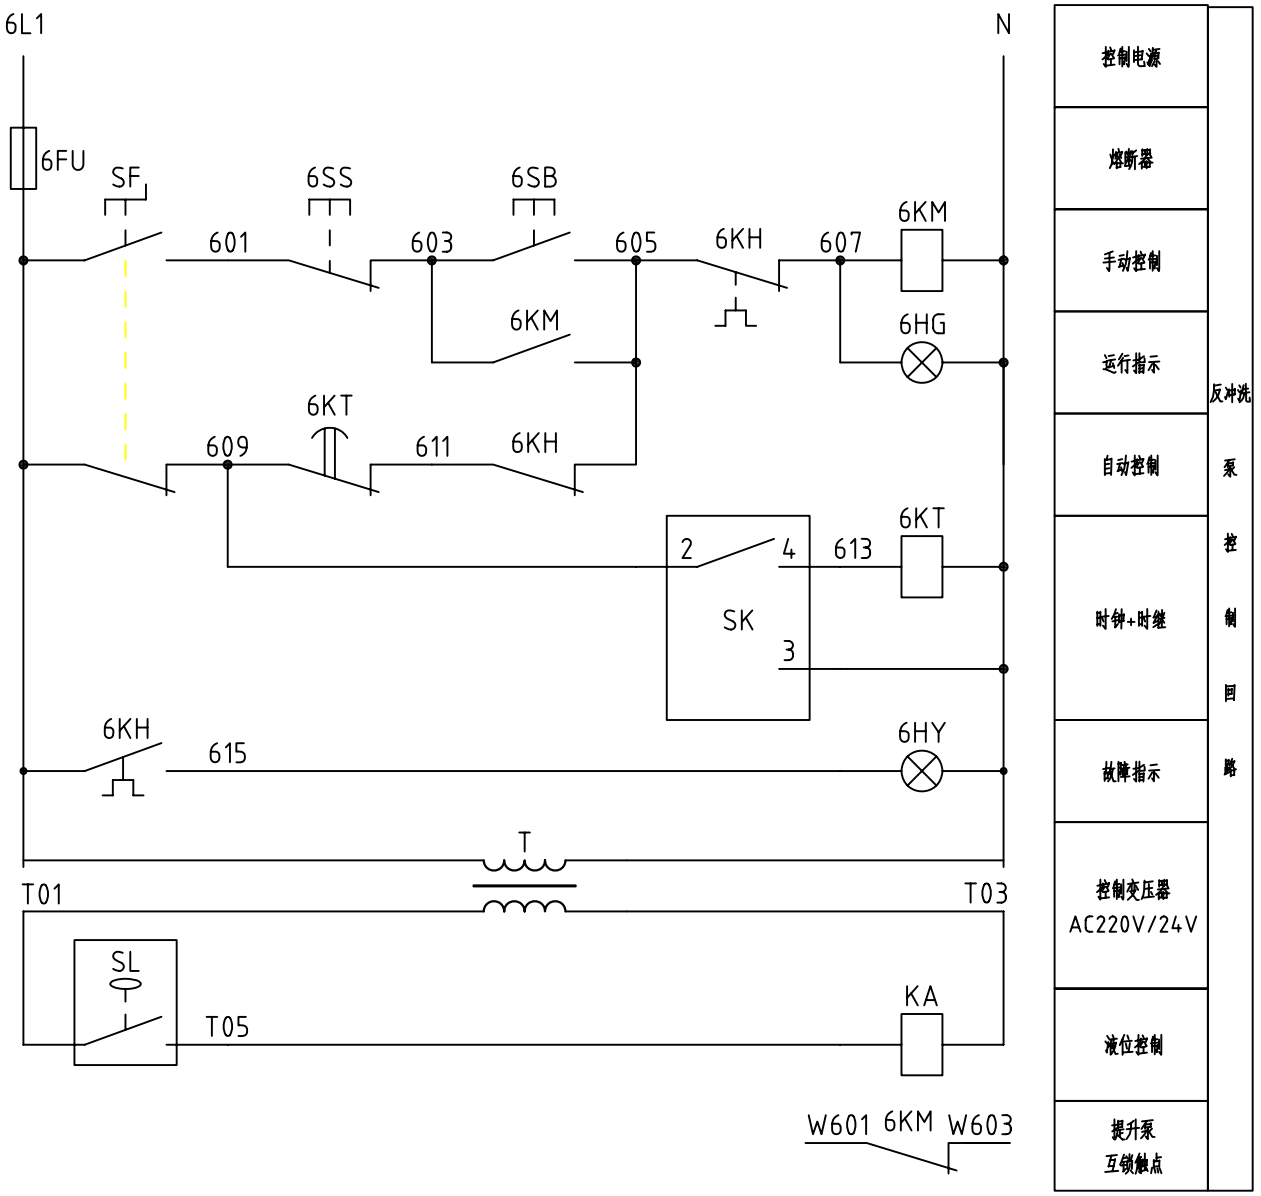

	反冲洗泵主控制回路			
6SB	603	1		6KM
6SB	605	2		6KH
6HG	607	3		6KM
SF	609	4		6KT
6HY	615	5		6KH
6HY	N	6		N
	反冲洗泵外供回路			
T	T01	1		
KA	T05	2		
6KM	W601	3		
6KM	W603	4		

至液位仪
至提升泵互锁

设　备　表

代　号	名　称	型　号　及　规　格	数量	备　注
6FU	熔断器	6A	1	
6SS	停止按钮	LA38-02/206A/红	1	
6SB	启动按钮	LA38-20/206A/绿	1	
SF	主令开关	LA38-11X2/206A	1	
6HG	信号灯	AD11-22/21-7GZ/绿	1	AC220V
6HY	信号灯	AD11-22/21-7GZ/黄	1	AC220V
6KT	时间继电器	0-30m	1	AC220V
SK	时钟控制器	KG316T	1	AC220V
KA	中间继电器	HH52P	1	AC24V
T	变压器	50VA AC220V/AC24V	1	
SL	液位仪	SF8-11	1	AC220V
	二次端子	1.5mm^2		数量由本厂家确定
6KM	接触器	具体型号参见配电系统图	1	
6KH	热继电器	具体型号参见配电系统图	1	

说明：

1 设有手自动转换开关，自动主要由时钟控制器控制，时间继电器和液位辅助控制；
2 每天启动一次，每次运行不超过7分钟；
3 自动时低液位停泵，时钟控制器控制每天固定时候启动；
4 自动时反冲洗泵与提升泵互锁，不同时运行；
5 时钟和时继的具体工作时间根据现场实际情况设定。

反冲洗泵控制原理图

				工程名称	富顺县中医院污水处理工程	阶　段	
所　别		工程负责人	工程负责		风机房、消毒房滤池配筋图	图　号	
审　定	审定人	设　计	设计人			比　例	
审　核	审核人	专业负责人	专业负责			日　期	
校　对	校对人	制　图	制图人		本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围		